


Заказчик	ООО «Ульяновскоблводоканал»	Группа материалов	Г Гидранты пожарные
№ опросного листа	7	Код МТР в ЕНС РКС	ГД0001, ГД0008

Гидрант пожарный 1750, Гидрант пожарный 1500

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерн ость	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Давление Рр, МПа (кгс/см ²)		1(10)
1.2	Высота гидранта Н, мм		1750, 1500
1.3	Число оборотов штанги до полного открытия клапана		15

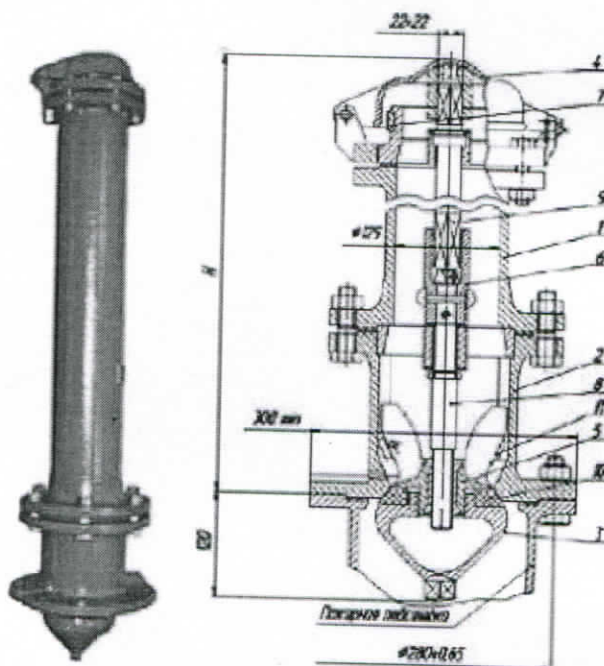

Гл.инженер ООО «Ульяновскоблводоканал»

В.Н. Якимкин

В.Н. Якимкин